


InBody

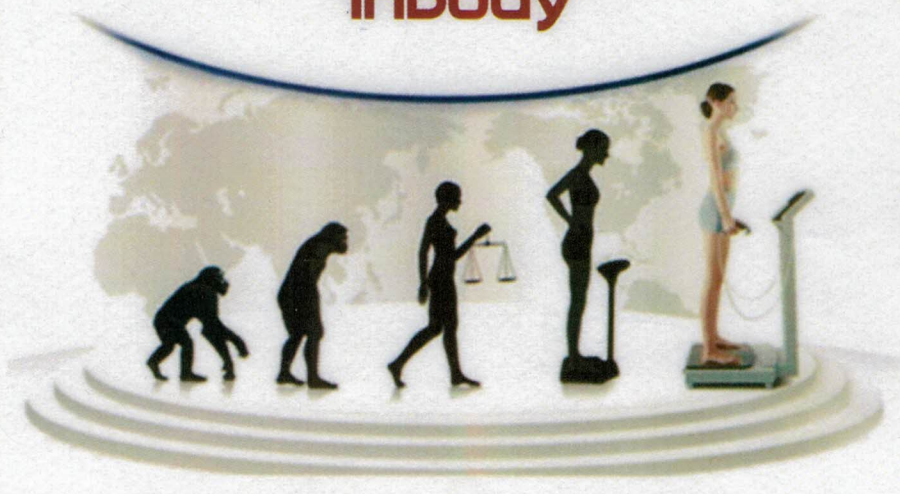

PROCEDURA WYKONYWANIA ANALIZY SKŁADU CIAŁA

1. Zapytanie o możliwość wykonania badania. Bezwzględny zakaz wykonywania badania metodą bioelektrycznej impedancji u osób z rozrusznikami serca, urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu „Ability” (może rozprogramować rozrusznik i inne urządzenia). Możliwe wykonywania badań osobom z implantami ślimakowymi.
2. Procedura
 - na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku
 - najlepiej w godzinach porannych, jeśli nie ma takiej możliwości to o stałej porze
 - po wypróżnieniu się
 - przed wysiłkiem
 - nie bezpośrednio po kąpieli lub prysznicu
 - stopy gołe bez rajstop, dłonie i stopy bez kremu i balsamu
 - z zachowaniem prawidłowej postawy - ramiona oddalone od tułowia
 - styczność z elektrodami na stopach i dłoniach jak największą powierzchnią
 - bez zmiany pozycji podczas badania
 - około 2-3 min po zmianie pozycji z siedzącej na stojącą
 - kobiety podczas miesiączki i w ciąży nie powinny mieć wykonywanych badań.

MEDfitness®

www.medfitness.pl, info@maniacgym.pl, 85 740 69 31